

## Technische Information Pacifyre® AWM II Leerrohrschott



### Montageanleitung

- Abschottung von Kabelrohren -

**Deutschland**  
Österreich - Schweiz - South East Europe

**Walraven GmbH**  
Karl-von-Linde-Str. 22  
D-95447 Bayreuth  
Tel. +49 (0)921 75 60 0  
Fax +49 (0)921 75 60 111  
info.de@walraven.com

**Walraven Group**

Mijdrecht (NL) • Tienen (BE) • Bayreuth (DE)  
Banbury (GB) • Malmö (SE) • Grenoble (FR)  
Barcelona (ES) • Kraków (PL) • Mladá  
Boleslav (CZ) • Moscow (RU) • Kyiv (UA)  
Detroit (US) • Shanghai (CN) • Dubai (AE)  
Budapest (HU)

# Pacifyre® AWM II Leerrohrschott

## Produktbeschreibung


Zur Kabelabschottung in EI 120 gemäß EN 13501 **an** Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände  $\geq 100$  mm) und Decken ( $\geq 150$  mm) mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei.

Europäischer Eignungsnachweis: ETA-11/0372

Schweiz: Zulassung Z 20501

## Technische Daten

- Standardabmessungen  
Manschettendurchmesser 75 mm, 110 mm, 125 mm  
Art.Nr.: 2138xxxxx
- Weitere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

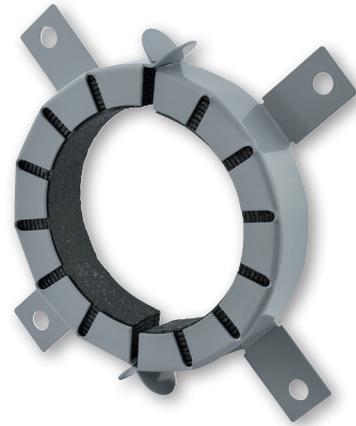

## Einsatz- und Anwendungsbereich

### Zugelassene Kabel bzw. elektr. Leitungen:

- Einzelleerrohre bis max. Außen-Ø 63 mm aus PVC bzw. Polyolefine (mit oder ohne Kabelbelegung)
- Leerrohrbündel bis max. Außen-Ø 125 mm (mit oder ohne Kabelbelegung)

Die Abschottung ist kennzeichnungspflichtig!

## Produkteigenschaften und -vorteile

- Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich
- Sehr gute Nachbelegbarkeit
- Hervorragend geeignet in der Sanierung
- System kann sehr gut nachträglich montiert werden
- Öffnung kann zu 100 % belegt werden
- Bei Massivbauteilen bis Kernbohr-Ø 125 mm
- Bei leichten Trennwänden bis Kernbohr-Ø 90 mm

## Kombination mit

### Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse

Zum sicheren und rauchgasdichten Verschluss von Restöffnungen der Kabellerohre.

Art.Nr. 2181440



### Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel

Zum Verschluss von Restöffnungen im Bauteil.

Art.Nr. 2180015300



### Pacifyre® & Tangit FP Kennzeichnungsschild

Doppelseitiges und universell einsetzbares Schild zur Kennzeichnung aller Pacifyre® & Tangit FP Abschottungen.

Art.Nr. 2149999901



### Pacifyre® MP Weichschott

Zur Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen in EI 90/120.



# Pacifyre® AWM II Leerrohrschott

## Montageanleitung



Kabelleerohre durch das Bauteil führen und außerhalb des Bauteils mit Kabelbinder o. ä. bündeln.




Passende Manschettengröße wählen.



Restspalte mit z. B. Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel verschließen.



Die ausgewählte Manschette montieren.

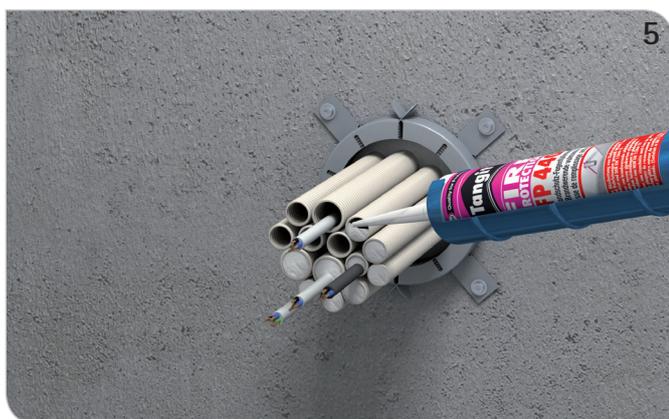

Die unbelegten Leerrohre und andere Restöffnungen rauchgasdicht mit z. B. Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse verschließen.



Das Kennzeichnungsschild ausfüllen und neben der Abschottung anbringen.

**Hinweis:** Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!